


4 温室効果ガス排出抑制のための基本方針

環境方針

1. 基本理念 ホテルで働く者全員が一丸となって、事業活動と環境保護の両立に取り組みます。
2. 基本方針
 - 私達は、快適な環境の提供を通じて、お客様や地域社会に貢献します。
 - 私達は、地球環境保護のための活動の強化に努めます。
 - 私達は、常に環境保護に関心をもち、一人ひとりの環境保護意識の向上を図ります。
3. 行動指針
 - 私達は、エネルギー使用の一層の効率化に努め、機長な資源の浪費を防止し、地球温暖化の原因となるCO2の排出量の削減に努めます。
 - 私達は、地球の浄化能力の負担軽減とCO2排出量の削減のため、会社から発生するごみ量に削減に努めます。
 - 私達は、地球環境保全のため、ごみの細分別化を図るとともに、リサイクルに取り組みます。
 - 私達は、地球環境への影響度合いを考慮し、グリーン調達に努めます。

5 の 1 温室効果ガス排出抑制のための組織体制

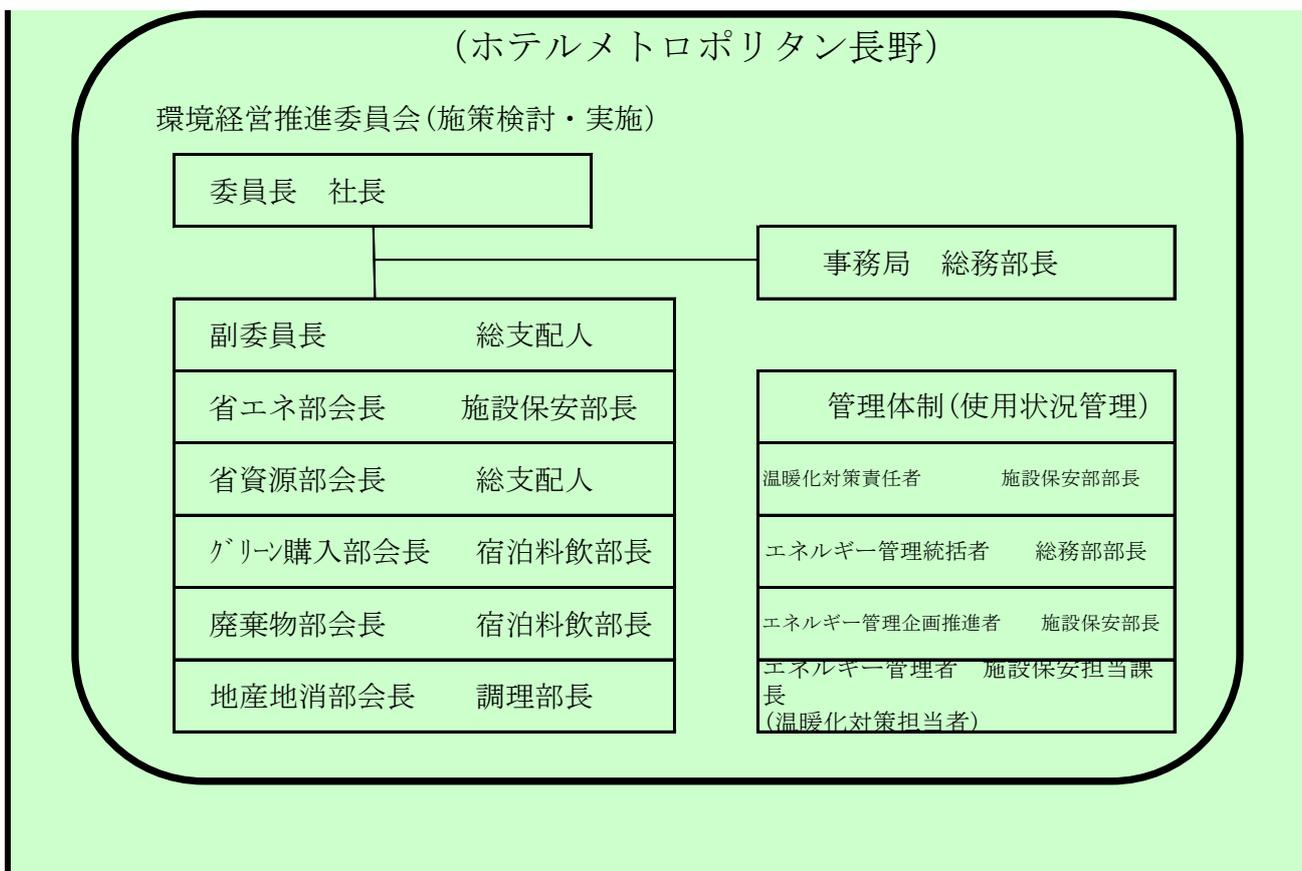

5 の 2 温室効果ガス排出抑制のための会議体等の名称及び開催頻度

会議名称: 部長会
 開催頻度: 週 1 回 ※なお、環境項目に関する当該内容 月 1 回

様式1号
(総括票)

6の1 エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に係る目標及び実績

基準年度	基準排出量	3,069	t-CO ₂	建物延床面積	26.37	単位	千m ²
2019年度	調整後排出量	3,069	t-CO ₂	基準原単位	116.38	t-CO ₂ /	千m ²
目標年度	目標排出量	2,976	t-CO ₂	目標原単位	112.89	t-CO ₂ /	千m ²
2022年度	目標削減率	3.03	%	目標削減率	3.00	%	
目標設定に関する説明	毎年1%削減する。						
第一年度	排出量	2,694	t-CO ₂	建物延床面積	26.37	単位	千m ²
	削減率	12.21	%	原単位	102.16	t-CO ₂ /	千m ²
2020年度	調整後排出量	2,694	t-CO ₂	原単位削減率	12.21	%	
	削減率	12.21	%				
排出量等の増減理由	コロナ感染非常事態宣言等により利用客の減少						
第二年度	排出量		t-CO ₂	建物延床面積		単位	
	削減率		%	原単位		t-CO ₂ /	
2021年度	調整後排出量		t-CO ₂	原単位削減率		%	
	削減率		%				
排出量等の増減理由							
第三年度	排出量		t-CO ₂	建物延床面積		単位	
	削減率		t-CO ₂	原単位		t-CO ₂ /	
2022年度	調整後排出量		t-CO ₂	原単位削減率		%	
	削減率		%				
目標の達成状況及び排出量の増減理由							